


## 保安管理重要項目

発効日 2014年10月20日  
発行者 (有)でんき百十番  
日向市亀崎3丁目17番地2  
TEL(0982)52-7110  
FAX(0982)54-4470

## 感電事故防止について



感電事故例

アース線はずれ 漏電しゃ断器なし 水場作業  
ポンプ故障を電源切らずに作業

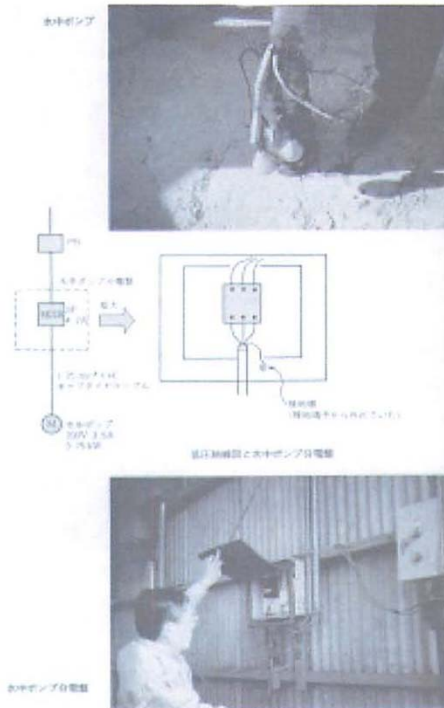

改修個所の指摘を受けたため、資材購入者が単独でキュービクル内の現状確認を行い感電

単独行動（主任技術者等同行）  
担当者以外のキュービクルの鍵取り扱い  
ヘルメット等安全確保

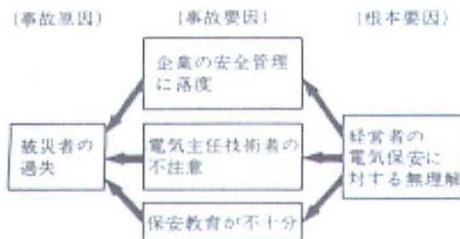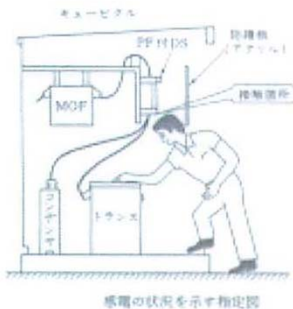

定期的に電気設備の点検を行っていますが、電気事故防止の為に、お客様におかれましても電気システムで何らかの異常に気付かれた場合は、(有)でんき百十番にご連絡をお願いします。

でんき百十番は「電気的安全」を考えつづけ  
お客様に「安心を与える」会社です。