

## 保安管理重要項目

発効日 2024年4月20日  
 発行者 (有)でんき百十番  
 日向市亀崎3丁目17番地2  
 TEL(0982)52-7110  
 FAX(0982)54-4470


### 高圧機器の更新について！！



#### ※各機器の更新推奨時期

機器	更新推奨時期
高圧交流負荷開閉器	屋内用・・・15年 または 負荷電流開閉回数・・・200回 屋外用・・・10年 または 負荷電流開閉回数・・・300回 GR付開閉器の制御装置・・・10年
断路器	手動操作・・・20年 または 操作回数・・・1000回 動力操作・・・20年 または 操作回数・・・10000回
避雷器	15年
交流遮断器	20年 または 規定開閉回数
計器用変成器	15年
保護継電器	15年
高圧限流ヒューズ	屋内用・・・15年 屋外用・・・10年
高圧交流電磁接触器	15年 または 規定開閉回数
高圧進相コンデンサー	15年
直列リアクトル、放電コイル	15年
高圧配電用変圧器	20年
高圧CVケーブル	15年 ※使用環境により多少差がありますが、製造メーカー側では、一般的に15年を取替目安とされています。

#### ※機器の劣化故障のパターン

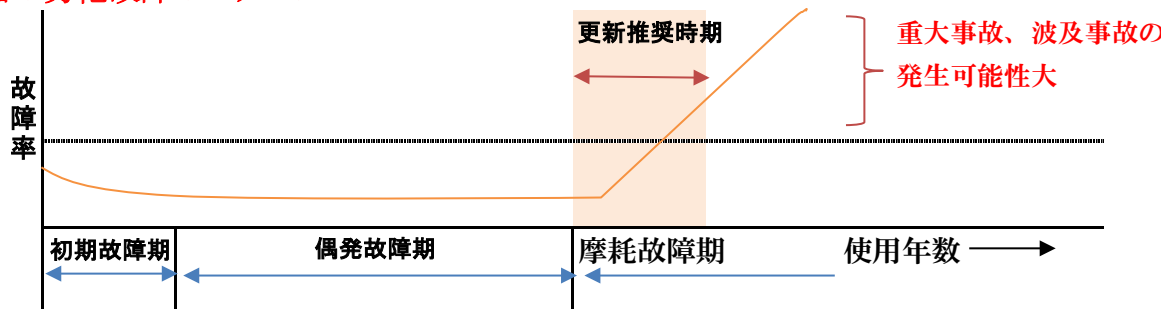

※設備改修や対策を行う際には、事前に当社の管理技術者にご相談・ご連絡下さい

定期的に電気設備の点検を行っていますが、電気事故防止の為に、お客様におかれましても電気系統で何らかの異常に気付かれた場合は、(有)でんき百十番にご連絡をお願いします。

でんき百十番は、「電気的安全」を考えつづけ、お客様に「安心を与える」会社です