


## 保安管理重要項目

発効日 2013、12、20  
発行者 (有)でんき百十番  
日向市亀崎3丁目17番地2  
TEL(0982)52-7110  
FAX(0982)54-4470

## 波及事故を防ぐには

漏電遮断器  
漏電遮断器とノーヒューズ遮断器

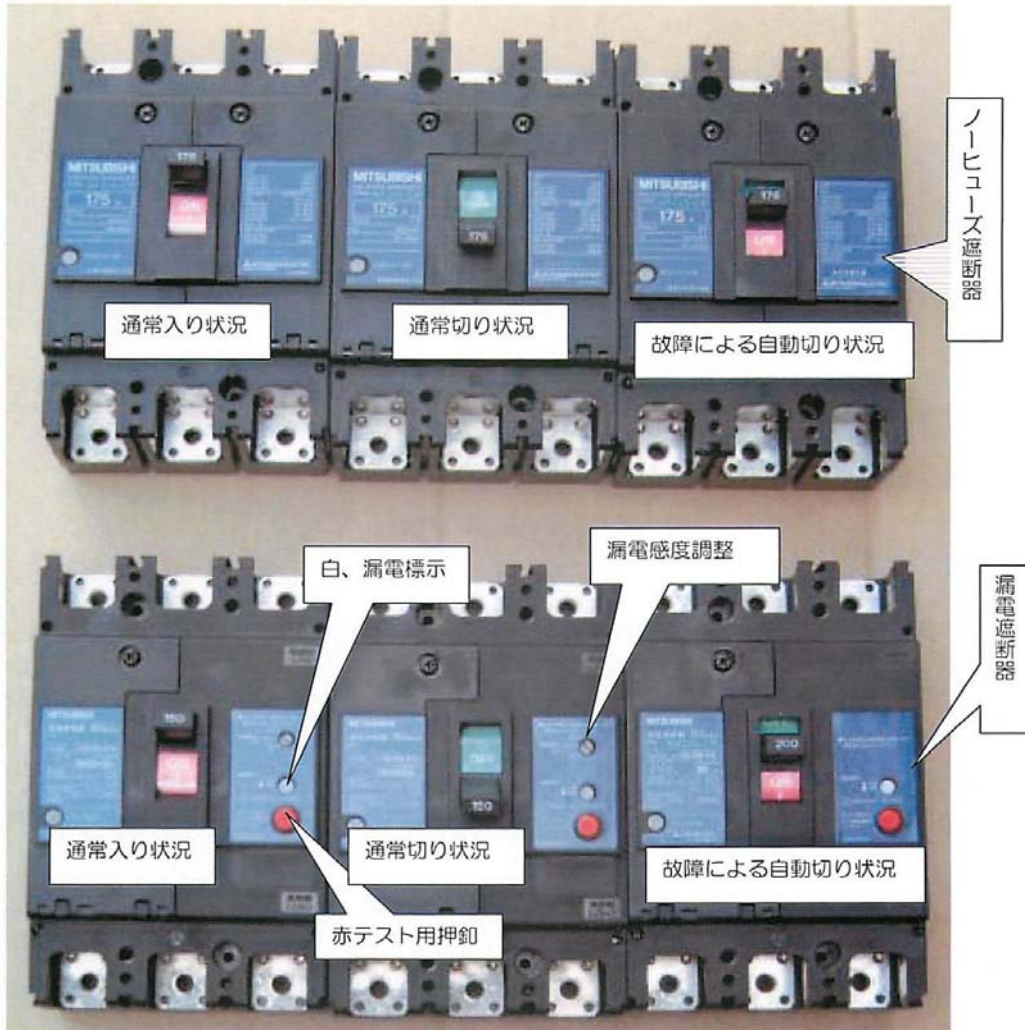

### 漏電遮断器

微少な漏電電流を感知、保護動作（自動切り）  
漏電事故 動作表示あり  
過負荷（使用オーバー）短絡（配線ショート）の保護  
主スイッチ使用  
分岐スイッチ使用（小型）

### ノーヒューズ遮断器

過負荷（使用オーバー）短絡（配線ショート）の保護  
主スイッチ使用  
分岐スイッチ使用（小型）通称テンパールなどといわれているものなど

定期的に電気設備の点検を行っていますが、電気事故防止の為に、お客様におかれましても電気系統で何らかの異常に気付かれた場合は、(有)でんき百十番にご連絡をお願いします。

でんき百十番は「電気的安全」を考えつづけ  
お客様に「安心を与える」会社です。